



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕС-
ПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ




Белорусский национальный
технический университет
Филиал БНТУ
«Научно-исследовательский
политехнический институт»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

27.01.2020 № 230

НИИЛ БиСМ аккредитована
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007
в сфере проведения испытаний,
аттестат № ВУ/112 1.0024
Действителен до 15.10.2020 г.
220114, г. Минск, ул.Ф.Скорины, д.25 к.1
тел. 369-84-18, 267-24-22

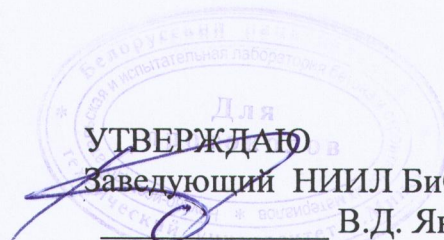

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий НИИЛ БиСМ

В.Д. Якимович

" 27 " 01 2020 г.

Протокол на 3-х стр.
в 3-х экземплярах

Наименование материала (изделия): Гидроизоляция проникающая
«ПОЛИКРОМ-П» ТУ ВУ 192306895.002-2018
производства ООО «ТехноПоликром Бел»
Работа выполнена на основании: договора № 5202/19с
Заявитель испытаний и адрес: ООО «ТехноПоликром Бел» 220028, г. Минск, ул. Физкультурная, д26А, офис 7
Отбор образцов для испытаний провели: Уполномоченный орган по подготовке тех-
нических свидетельств РУП «Стройтехнорм в присутствии » заявителя

Акт отбора образцов № 4385-09

от " 20 " ноября 2019г.

Регистрационный номер образцов 2232

1. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к методу испытаний	Количество испытываемых образцов и их размеры
1	2	3
Массовая доля нелетучих веществ	ГОСТ 31939-2012	Согласно требованиям ТНПА
Плотность при (20,0±0,5)	ГОСТ 31992.1-2012	Согласно требованиям ТНПА
Условная вязкость по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм	ГОСТ 8420-74	Согласно требованиям ТНПА
Водородный показатель	СТБ 1112-98 п.9.5	Согласно требованиям ТНПА
Время полного высыхания до степени 3 при (20,0±2)°С	ГОСТ 19007-73	Согласно требованиям ТНПА

Условия проведения испытаний: температура (20±2)°С, относительная влажность (65±5) %.

2. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2

Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Учетный номер	Срок действия аттестата (свидетельства)	Номер аттестата (свидетельства)
1	2	3	4
Гиря	200	22.03.2020	Свидетельство БелГИМ № МН0225171-4719
Комбинированный прибор testo (термогигрометр)	№60606027/602	26.06.2020	Св. БелГИМ № МН0486414-5019
Секундомер СОПпр	№ 6754	11.06.2020	Св. БелГИМ № МН0201556-4319
Весы лаб. квадратичные ВЛКТ-500	80	11.06.2020	Свидетельство БелГИМ № МН0379460-4719
Весы лаб. электронные EOD 110	1119121672	11.06.2020	Св. БелГИМ № МН0379509-4719
Весы аналитические лаб. электронным РА 214С	№ В223996253	17.06.2020	Свидетельство о калибровке №1024-47
Сушильный шкаф SNOL 58/350	04051	05.03.2020	Атт. БелГИМ № 852-47-А/2019
Вискозиметр ВЗ-246	747	26.06.2020	Св. БелГИМ № МН0488153-5019
Пикнометр	-	-	-
Климатическая камера Memmert	Y813.0011	05.03.2020	Атт. БелГИМ № 850-47-А/2019
Иономер И-160	0282	14.10.2020	Свидетельство БелГИМ № МН0705330-5019
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300-Н	№899062	08.09.2022	Свидетельство о поверке №2315/2
Термостат водяной	№ 23017	05.03.2020	Аттестат № 855-47-А/2019

Срок выполнения работ: с 20 ноября 2019г. – по 27 января 2020г.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 3


Наименование объекта испытаний (показатели технические требования)	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования		Нормированное значение	Фактическое значение показателя для образцов				Вывод о соответствии требованиям ТНПА
	к продукции	к методу испытаний		Частное			Результирующее	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Гидроизоляция проникающая «ПОЛИКРОМ-П»</u>								
Условная вязкость по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм, с	-	ГОСТ 8420-74	-	10	10	10	10	-
Массовая доля нелетучих веществ, %		ГОСТ 31939-2012	-	5,6	5,9	-	5,7	-
Время высыхания до степени 3 при (20,0±2) ⁰ С, ч		ГОСТ 19007-73	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-
Водородный показатель (рН), ед		СТБ 1112-98 п.9.5	-	5,3	5,2	-	5,3	-
Плотность при (20,0±0,5) °С, г/см ³		ГОСТ 31992.1-2012	-	0,86	0,85	0,86	0,86	-

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Руководитель договора:


 П.В. Рябчиков

Испытания провели:

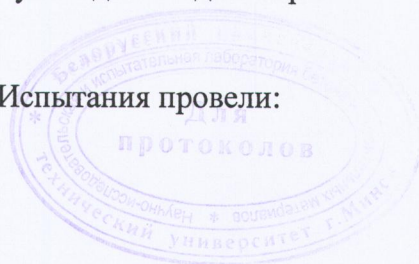

 П.В. Рябчиков
 Г.С. Чикулаев

Протокол составил:

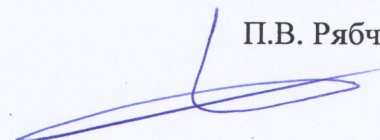 П.В. Рябчиков

Протокол испытаний воспроизводится только в полном объеме и с письменного разрешения НИИЛ БУСМ БНТУ.